

ВОС

Низкоскоростной терминал Booster с функцией форсирования



ВОС

Основные данные

- ▶ Пригоден для воздушного охлаждения и обогрева помещений
- ▶ Регулирование- двигателем либо вручную
- ▶ Для высоких помещений
- ▶ Не занимает площади пола
- ▶ Включен в базы данных MagiCAD и CadVent

Краткая таблица

РАСХОД ВОЗДУХА - УРОВЕНЬ ШУМА			
ВОС Размер	л/с		
	30 дБ(А)	35 дБ(А)	40 дБ(А)
200	180	215	250
250	260	300	350
315	375	440	510
400	590	690	790
500	910	1015	1300
630	1400	1600	1800

Эти данные получены при открытой заслонке и звукопоглощении помещения 16 дБ (**эквивалентно площади звукопоглощения, равной 150 м².**)
Подключенный воздуховод - прямой, без помех.)

Техническое описание

КОНСТРУКЦИЯ

ВОС предназначен для помещений с высокими потолками, таких как крупные магазины, промышленные предприятия, спортивные залы и т.п. Он имеет форму восьмигранной призмы. Верхняя секция терминала оснащена нашими уникальными аэродинамическими дисками, нижняя - имеет перфорированную съемную переднюю панель, внутри которой расположен лист с адаптивной распределительной системой VARIZON®. Дисконная и перфорированная секции разделены заслонкой, управляемой электродвигателем (1) или вручную (2), см. рис. 1. ВОС монтируется у стены или колонны с помощью прилагаемых кронштейнов.

МАТЕРИАЛ И ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

ВОС изготовлен из оцинкованной листовой стали. Диски - из пластмассы S/ABS, система VARIZON - из полипропилена. Терминал окрашен эмалевой пудрой серого цвета RAL 7037, может поставляться и в других цветовых исполнениях: металлический белый RAL 9006, черный RAL 9005, металлический серый RAL 9007, стандартный белый RAL 9010, ярко-белый RAL 9003 (NCS 0500) а также с гальванопокрытием.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Возможно специальное исполнение. Более подробную информацию можно получить у фирмы - нашего партнера в Вашей стране.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

CRM1


Регулируемый блок измерения (4, рис.1) для наладки расхода воздуха.

FSR


Быстроразъемная муфта для облегчения монтажа и демонтажа (5, рис.1).

Автоматика

VNC (1, рис. 2) производит переключения охлаждение/обогрев ВОС, управляемого двигателем. Параметр управления - разность температур воздуха Приточного и Помещения.

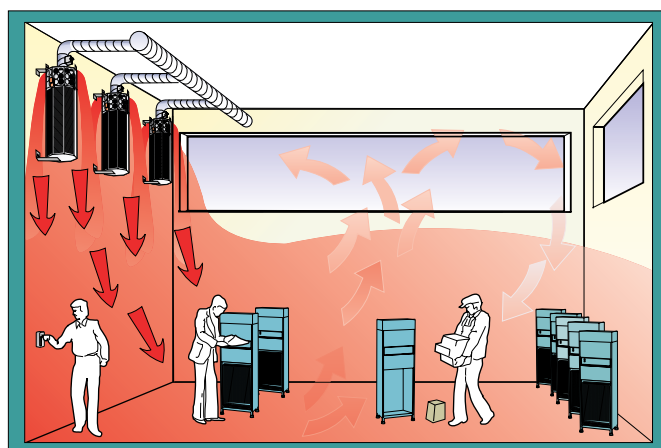

Обогрев

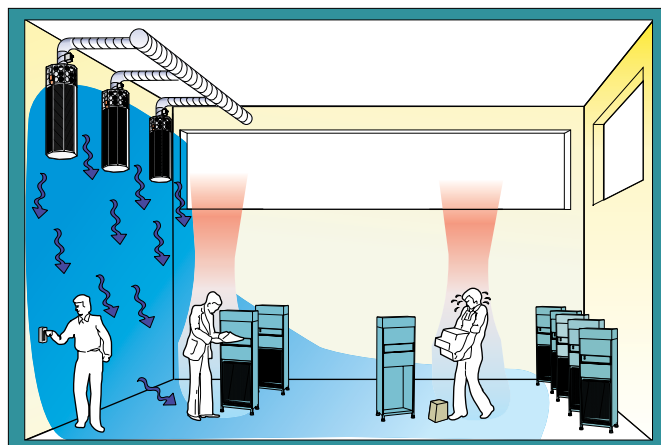

Охлаждение

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ВОС устанавливается на высоте 2,5 – 5 м от уровня пола до нижнего края терминала. Высота зависит от размера терминала, расхода воздуха и перепада температуры. Управление переключающей заслонкой обычно осуществляется автоматикой VHC (см. выше).

Следует иметь в виду, что в диаграммах выбора представлены характеристики при эквивалентной площади звукопоглощения 150 м², что означает весьма высокие скорости воздуха в терминале. Следует также определить правильное подключение воздухопроводов - без создания дополнительного шума. См. рис. 4.

НАЛАДКА

Наладка расхода воздуха производится устройством для регулирования расхода воздуха (4), монтируемым в воздухопровод перед ВОС. См. рис. 1. Внимание! 4 и 5 (рис. 1) не входят в поставку.

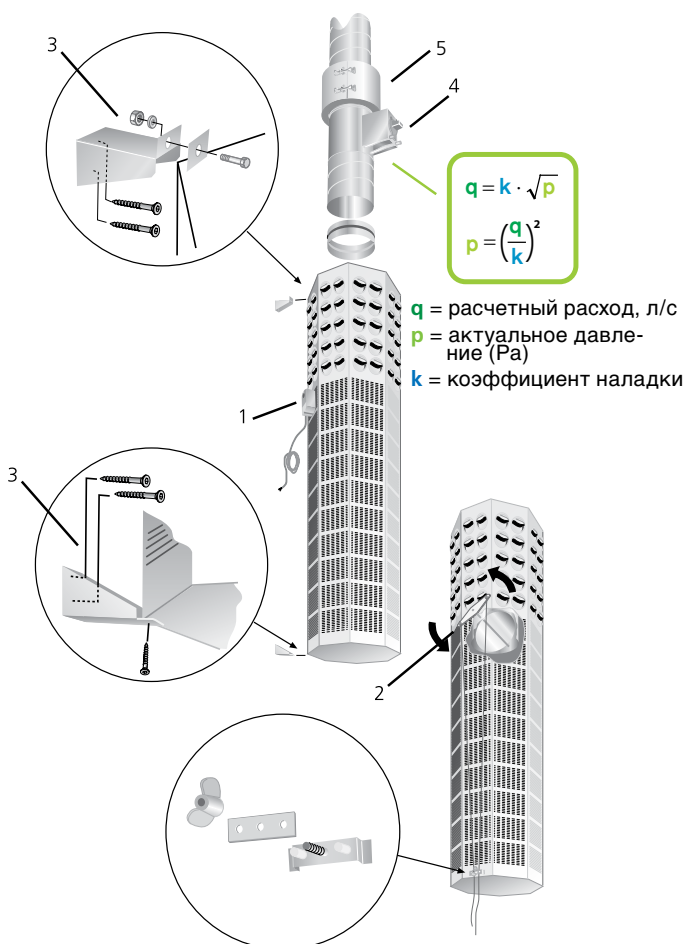


Рис. 1. Монтаж, наладка

Пояснения к рис. 1

- 1 = ВОС, регулируемый двигателем
- 2 = ВОС, регулируемый вручную
- 3 = Кронштейны
- 4 = CRM 1, блок измерения, не входит в поставку
- 5 = FSR, быстроразъемная муфта, не входит в поставку

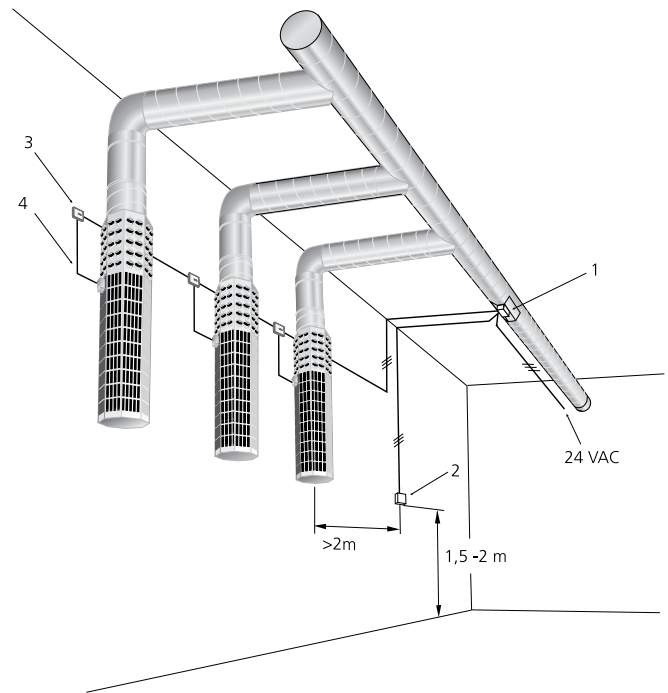


Рис. 2. ВОС с VHC

Пояснения к рис. 2

- 1 = Автоматика VHC с датчиком температуры воздухопровода
- 2 = Датчик температуры помещения
- 3 = Коробка подключений
- 4 = Штатный кабель двигателя 0,4 м

МОНТАЖ

Кронштейны (3), монтируемые к стене, а затем к ВОС, прилагаются. См. рис. 1.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Устройство следует мыть теплой водой с добавлением посудомоеющего средства. Доступ к внутренней части устройства - через съемные перфорированные передние панели.

ЭКОЛОГИЯ/ НОРМЫ

Декларации - строительная и CE имеются на нашем сайте.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

VHC подключается к питанию 24 V AC согласно схеме на рис. 2 и 3.

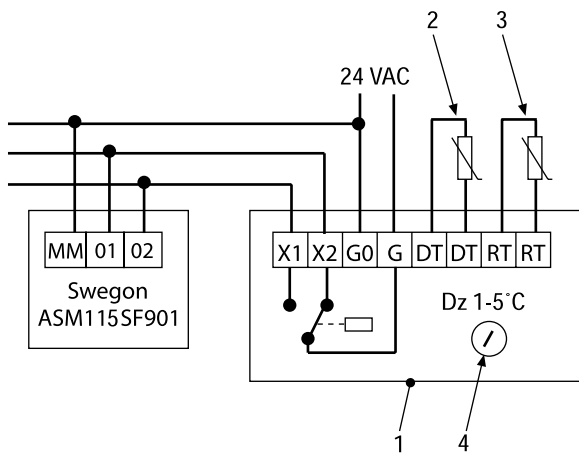


Рис. 3. Схема подключения с двигателем заслонки Sauter

Пояснения к рис. 3

- 1 = Автоматика VNC
- 2 = Датчик температуры воздуховода, встроен (DT)
- 3 = Датчик температуры помещения, встроен (RT)
- 4 = Наладка температур переключения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Уровень шума дБ (A) относится к помещению с площадью звукопоглощения 150 м² и измерен на расстоянии 2 м от терминала, а также при прямом, без помех, участке подключенного воздуховода.
- Характеристики электродвигателя:
Sauter ASM 115 SF901
Напряжение электропитания:
24 V AC ±20%, 50...60 Гц
24 V DC ±20 %
Потребляемая мощность : 4,8 W 8,7 VA
Время работы: 60/120 сек (50 Hz)

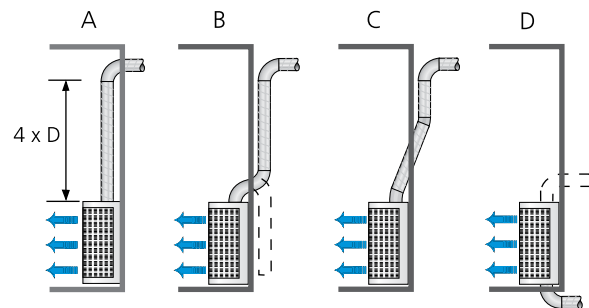


Рис. 4. Примеры влияния способа подключения терминала на уровень шума.

Таблица подключений воздуховода

v м/с	Подключение воздуховода			
	A	B	C	D
4-5 м/с	+ 2	+ 6	+ 3	+ 3
6-8 м/с	+ 4	+ 10	+ 6	+ 6

Влияние на уровень шума (дБ) разных вариантов подключения воздуховода и разных скоростей воздуха в соединительном воздуховоде

Уровень шума - ВОС

Уровень мощности звука L_w (дБ)

Таблица K_{ок}

Размер ВОС	Средние частоты (октавная полоса) Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
200	17	15	16	15	12	2	-12	-14
250	15	17	16	18	11	0	-13	-15
315	15	17	16	18	10	-2	-13	-10
400	18	18	19	16	9	-3	-14	-12
500	18	17	18	16	10	-2	-13	-11
630	19	20	19	16	8	-3	-11	-7
Допуск. ±	2	2	2	2	2	2	2	2

Шумоглушение ΔL (дБ)

Таблица ΔL

Размер ВОС	Средние частоты (октавная полоса) Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
200	16	12	6	2	2	3	5	4
250	15	10	5	2	2	3	4	5
315	14	9	4	1	0	1	2	2
400	10	6	4	1	1	1	1	1
500	8	4	3	1	1	1	1	1
630	6	3	2	1	1	1	0	0
Допуск. ±	2	2	2	2	2	2	2	2

ДИАГРАММЫ ВЫБОРА

ВОС - Приточный воздух

Расход воздуха - Длина выброса - Обогрев

- Диаграммы не должны использоваться для ввода в эксплуатацию.
- На диаграммах представлены значения глубины проникновения воздушного потока в помещение, измеренные от нижнего края терминала.

Пример :

ВОС 400, расход воздуха 660 л/сек, глубина проникновения вниз 3,0 м при разности температур для (подаваемой и помещения) обогрева +5 К. Если разность + 10 К, глубина проникновения уменьшается путем умножения на коэффициент 0,66, т. е. $3,0 \text{ м} \times 0,66 = 1,98 \text{ м}$.

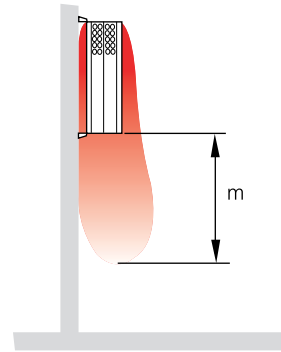


Диаграмма 1. Глубина проникновения струи вниз (м), обогрев, $\Delta T +5 \text{ K}$


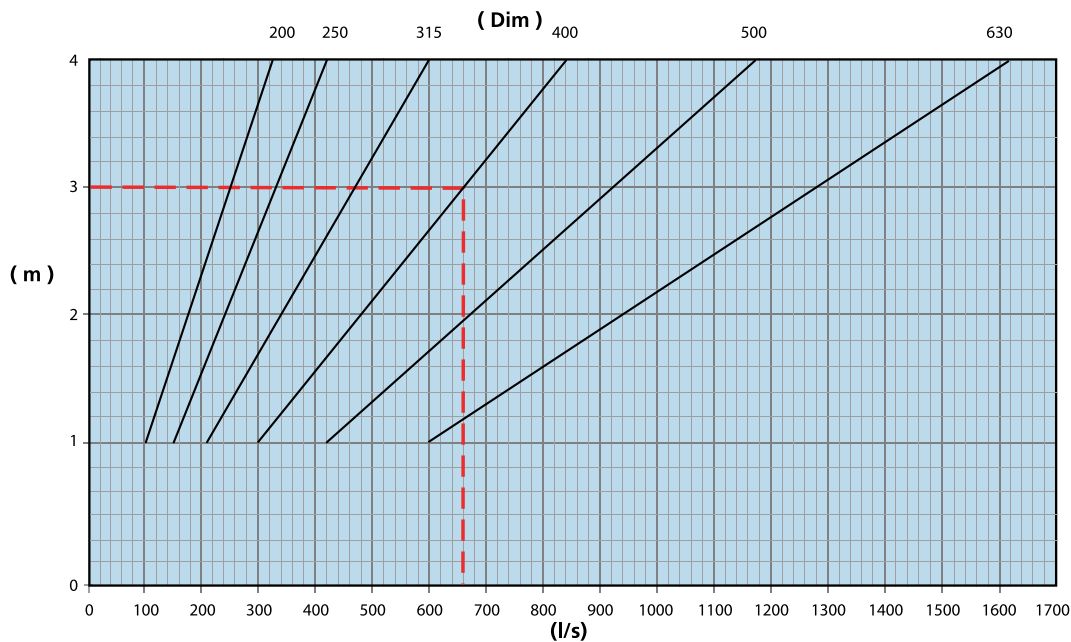



Диаграмма 2. Поправочный коэффициент для иных значений температуры (kf).

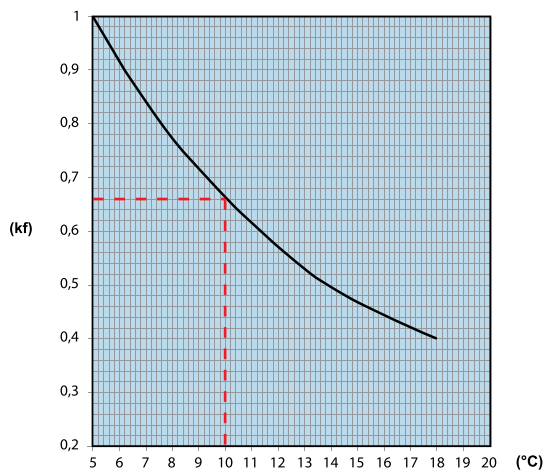

ВОС - Приточный воздух - Монтаж у стены

Расход воздуха - Зона действия - Охлаждение

- Диаграммы не должны использоваться для ввода в эксплуатацию.
- На диаграммах представлены зона действия $a_{0,20}$ и зона действия $b_{0,20}$ в зависимости от выбранного размера терминала, расхода воздуха и высоты монтажа. Зона действия предусматривает расстояние до границы изовелы 0,2 м/сек при заданном значении ΔT . В данном случае ΔT - это разность между температурой воздуха в помещении на расстоянии 1,2 м от пола, и температурой приточного воздуха (т.е. это не разность между температурой приточного и отработанного воздуха).
- Пример :
Пусть заданы высота установки и размер терминала ВОС.
ВОС 315 при высоте монтажа 3,2 м имеет :
4 – х метровую зону действия $a_{0,20}$ и $b_{0,20}$ при расходе воздуха 240 л/с
6 – ти метровую зону действия $a_{0,20}$ и $b_{0,20}$ при расходе воздуха 360 л/с
- Если необходимо получить другие зоны действия, можно применять формулу:

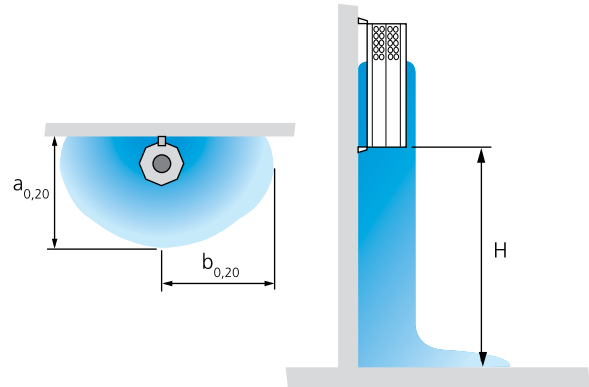

$$\frac{q_x}{a_{0,2x}} = \frac{q_{a0,2}}{a_{0,2}}$$


- q_x = искомый расход воздуха
- $a_{0,2x}$ = искомая зона действия
- q_a = расход воздуха в известной зоне действия
- $a_{0,2}$ = известная зона действия

- Пример:

$$\frac{450}{a_{0,2x}} = \frac{360}{6} = a_{0,2x} = 7,5 \text{ m}$$

- При Δt -6K расчет производится по формуле: $a_{0,20} \Delta t -3K \cdot 1,25$


Диаграмма 3. Зона действия - Монтаж у стены при $\Delta t = -3 \text{ K}$

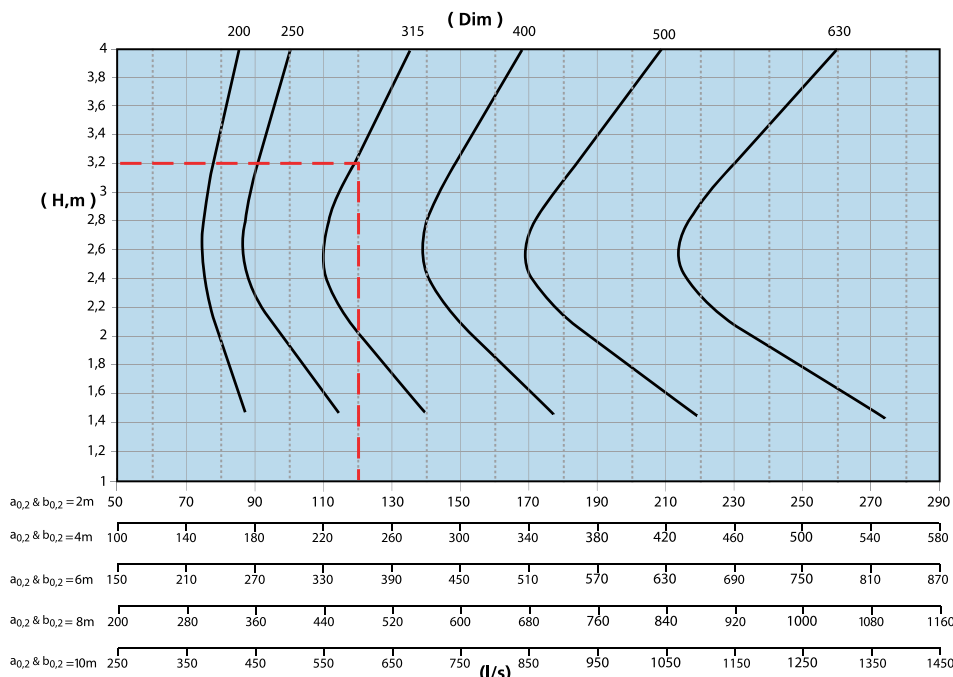

ВОС - Приточный воздух - Подвесной монтаж

Расход воздуха - Зона действия - Охлаждение

- Эти диаграммы не должны использоваться при вводе в эксплуатацию.
- На диаграммах представлены зона действия $a_{0,20}$ и зона действия $b_{0,20}$ в зависимости от выбранного размера терминала, расхода воздуха и высоты монтажа. Зона действия предусматривает расстояние до границы изовелы 0,2 м/сек при заданном значении Δt . В данном случае Δt означает разность между температурой воздуха в помещении на расстоянии 1,2 м от пола, и температурой приточного воздуха (не разность между температурой приточного и отработанного воздуха).

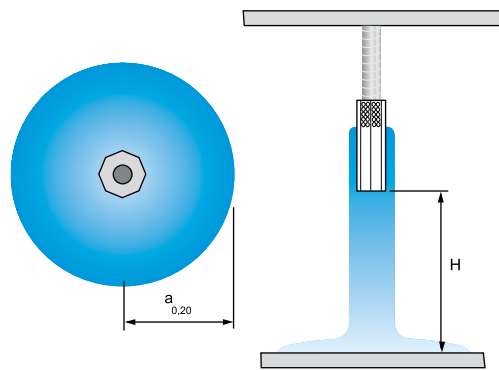

- Пример :
Пусть заданы высота установки и размер терминала ВОС.
ВОС 315 при высоте монтажа 3,2 м имеет :
4-х метровую зону действия $a_{0,20}$ и $b_{0,20}$ при расходе воздуха 500 л/с
6-ти метровую зону действия $a_{0,20}$ и $b_{0,20}$ при расходе воздуха 750 л/с
- Если необходимо получить другие зоны действия, можно применять следующую формулу :

$$\frac{q_x}{a_{0,2x}} = \frac{q_{a0,2}}{a_{0,2}}$$

- q_x = искомый расход воздуха
- $a_{0,2x}$ = искомая зона действия
- q_a = расход воздуха при известной зоне действия
- $a_{0,2}$ = известная зона действия

- Пример:
$$\frac{950}{a_{0,2x}} = \frac{750}{6} = a_{0,2x} = 7,6 \text{ m}$$

- При Δt -6 К расчет производится по формуле:
 $a_{0,20} \Delta t - 3K \cdot 1,25$

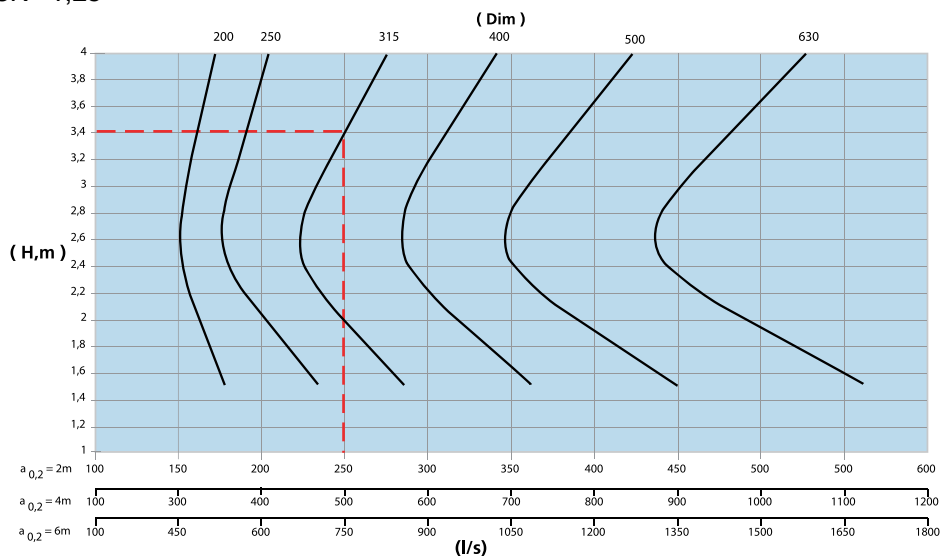


Диаграмма 4. Зона действия - Подвесной монтаж при $\Delta t = 3 \text{ K}$


ВОС

Диаграммы выбора - ВОС


Расход воздуха - Падение давления - Уровень шума

- Диаграммы не используются для ввода в эксплуатацию.
- Значения дБ (А) приведены для помещений с звукопоглощением, эквивалентным площади 150 м² и на расстоянии 2 м от терминала, а также при прямом, без помех, участке подключенного воздуховода. См. рис. 4 для учета влияния типа подключения воздуховода на рост уровня шума.
- Значения дБ (С) обычно на 6 – 9 дБ превышают значения дБ (А).
- Диаграммы показывают линию давления при открытой заслонке аппарата. Если заслонка закрыта, уровень шума возрастает примерно на 5 дБ, а общее значение давления примерно на 8 Па.


ВОС 200

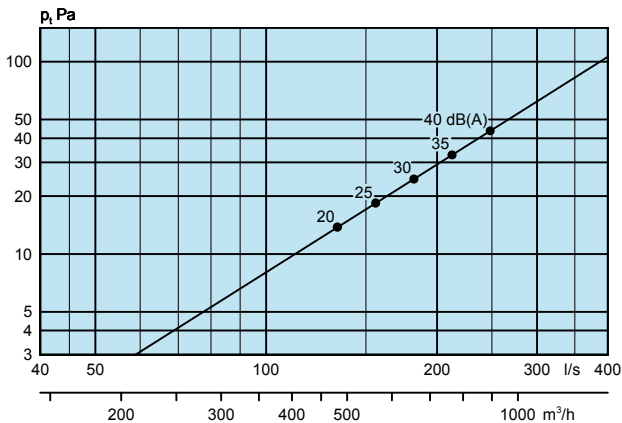


ВОС 400

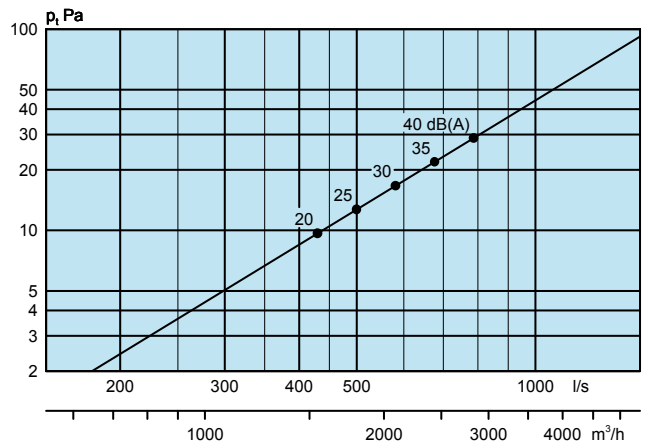


ВОС 250

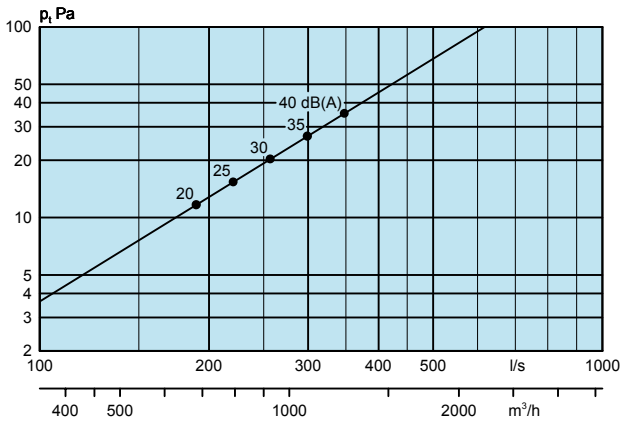


ВОС 500

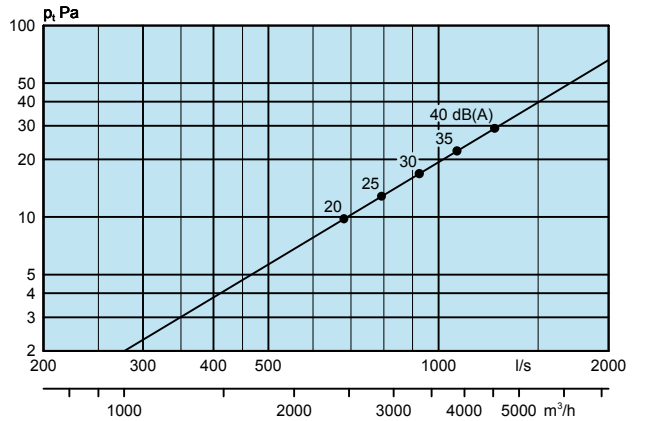

ВОС 315

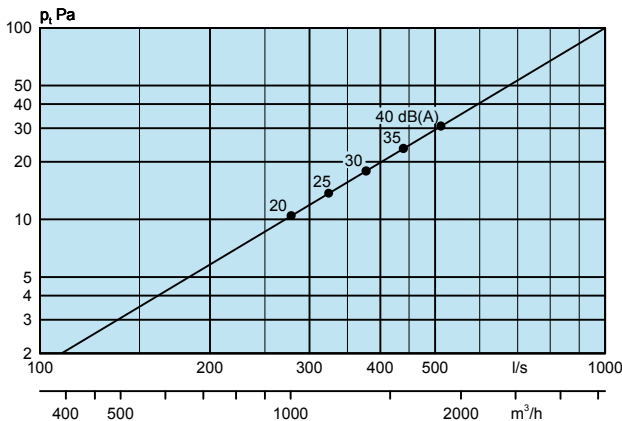

ВОС 630

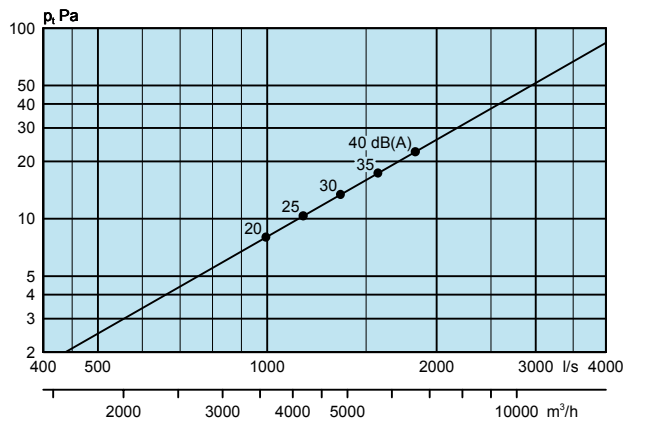

РАЗМЕРЫ И ВЕС

ВОС

Размер	A	B	C	ØD	E	Вес, кг
200	1300	320	17	200	264	18,0
250	1400	353	17	250	281	21,0
315	1500	381	17	315	295	23,0
400	1600	464	17	400	336	29,0
500	1800	612	17	500	410	35,0
630	2000	762	17	630	485	45,0

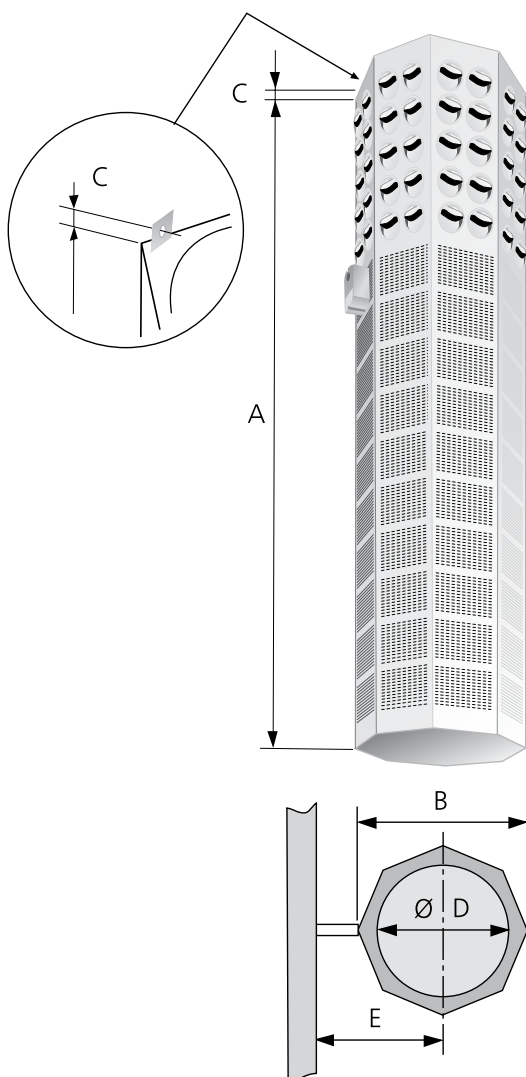


Рис. 5. ВОС

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Продукт

Комбинированный терминал с функцией форсирования ВОС a -aaa -b

Версия:

Размер:

200, 250, 315, 400, 500, 630

С электроприводом* заслонки: 1

С ручным управлением заслонкой: 2

* Sauter ASM115 SF901

Принадлежности

Регулируемый блок измерения расхода воздуха CRM c -a -bbb -c

Версия

Вариант:

1 = Лист заслонки с отверстиями класса плотности 0 (стандарт)

Размер:

200, 250, 315, 400, 500, 630

Вариант управления:

1 = Ручной регулятор

Быстроразъемная муфта FSR c -aaa

Версия:

Размер:

160, 200, 250, 315, 400, 500

ОПИСАНИЕ

Восьмигранный низкоскоростной терминал типа ВОС бустер с функцией форсирования и следующими характеристиками :

- Регулируемая картина распределения воздуха и зона действия
- Не засоряется
- Используется для подачи как холодного, так и теплого воздуха
- Монтажные кронштейны прилагаются
- Встроен переключатель режима/способа подачи воздуха
- Возможность чистки
- Лакирован методом напыления серой краской, RAL 7037

Принадлежности:

Регулируемый блок измерения расхода воздуха CRMc a - bbb - c xx шт.

Размер: ВОСа aaa - b xx шт.

